

Raccordement de la chaudière à un ballon indépendant

(pour modèles ZENIS 1.24 CF -1.24 FF)


Les chaudières modèle ZENIS 1.24 CF -1.24 FF sont prévues pour le raccordement avec un ballon indépendant, car elles sont équipées en standard d'une vanne trois voies motorisée.

Raccorder hydrauliquement le ballon comme le montre la figure.

Relier la sonde CTN de priorité sanitaire, fournie comme accessoire, au bornier M2 figure 19 après avoir déposé la résistance électrique.

L'élément sensible de la sonde CTN doit être plongé dans le récipient prévu sur le ballon.

Le réglage de la température de l'eau sanitaire et le choix du programme horaire sanitaire peuvent être effectués directement sur le tableau des commandes de la chaudière comme décrit dans ce manuel dans les instructions données à l'utilisateur.

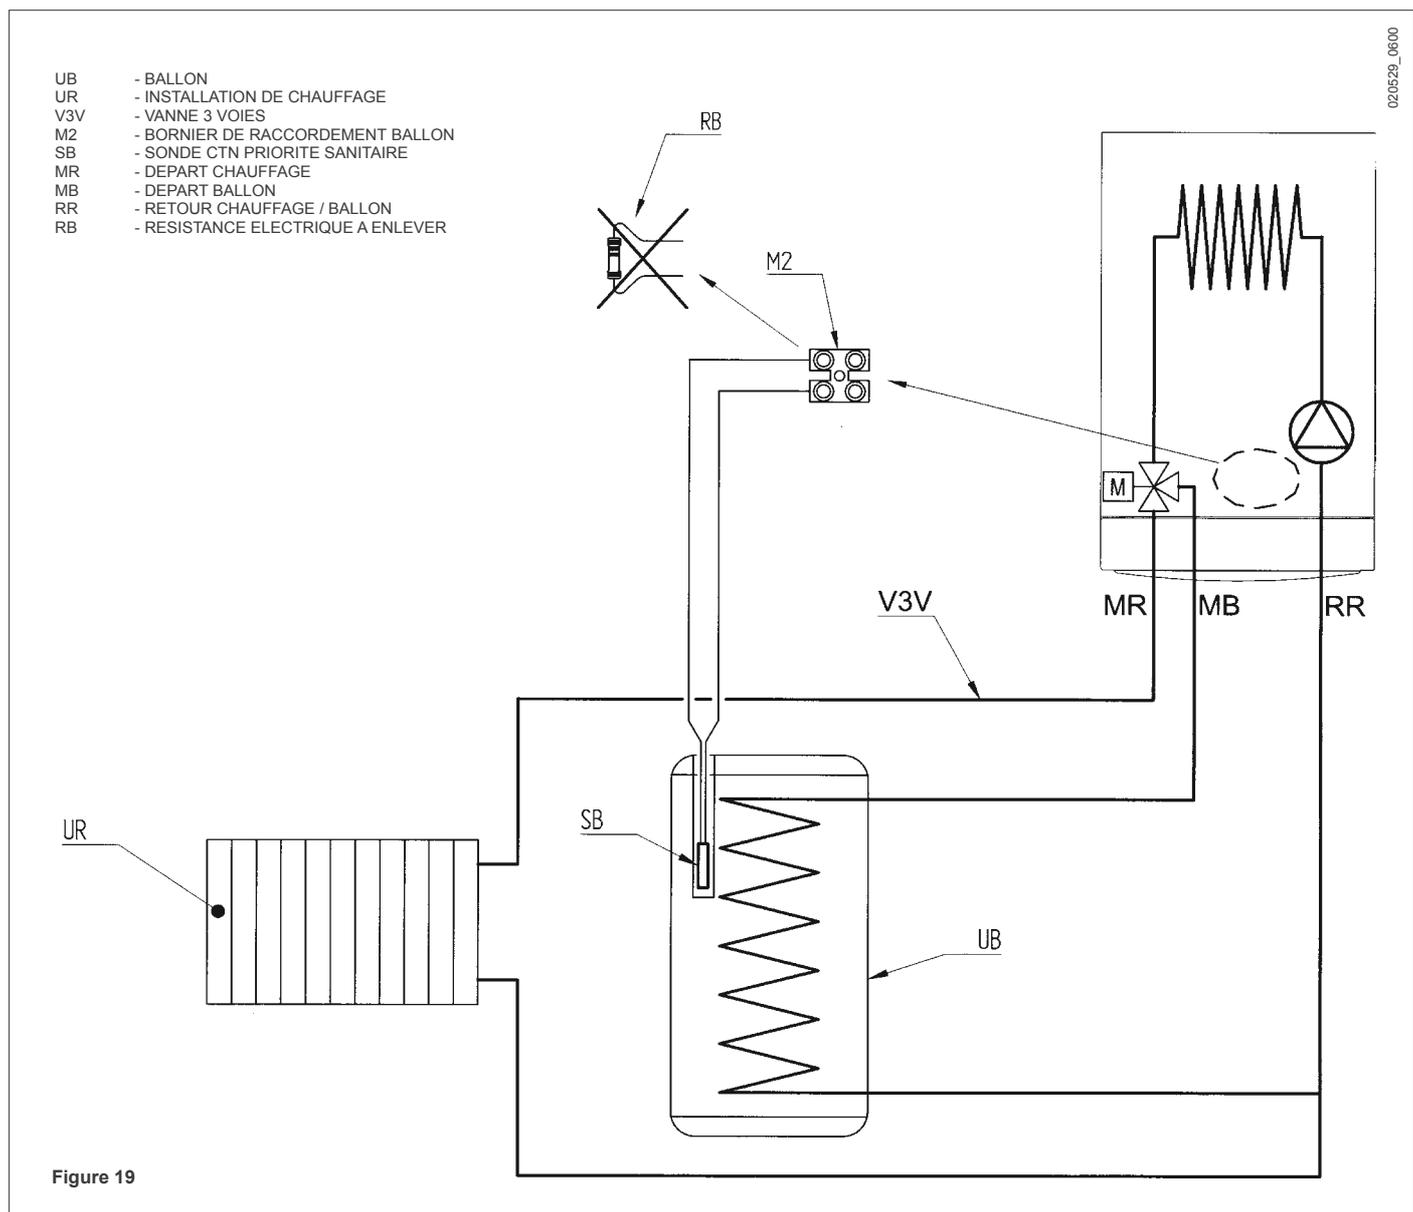

020529_0600