



2 - Fonctionnalités

module.

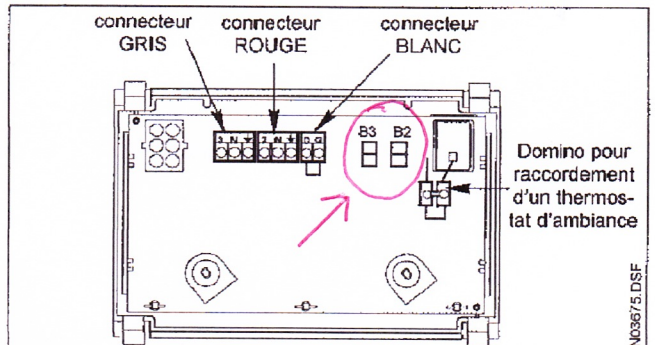

N0367/5 DSF

tu recherches ces 2 connectiques.

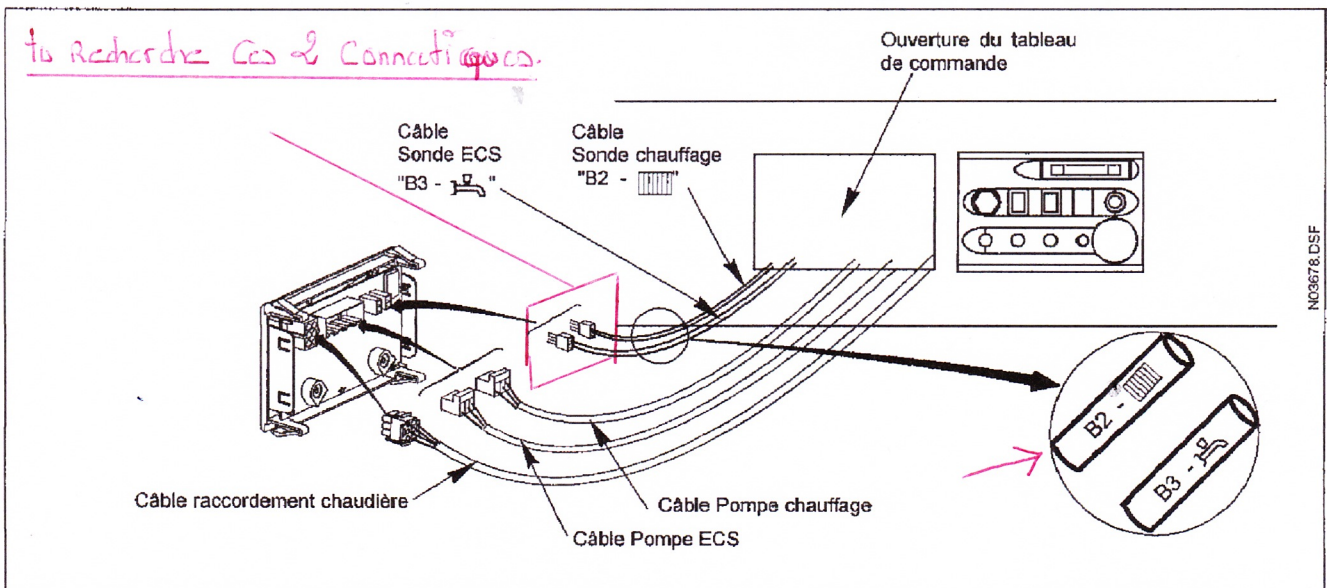


N0367&8 DSF

NOTA :

- Attention à ne pas intervertir la connexion des sondes "Chaudière" et "ECS" en vérifiant le marquage des pictogrammes B3 - [pump icon] - B2 - [thermometer icon] sur les câbles sonde et à l'arrière du module ECOCONTROL / SP OB.
- Pour un préparateur accolé, utiliser la rallonge de sonde fournie avec le préparateur.

- 8) Clipser le module ECOCONTROL / SP OB dans son logement.

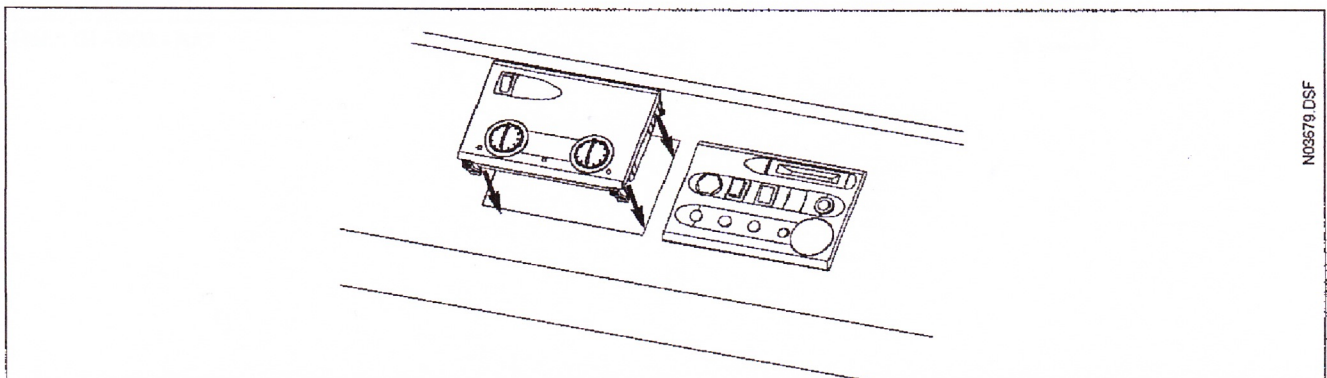

N03679 DSF